



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МАРИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение  
«Кугеевская основная  
образовательная школа»  
Маринско-Посадского района  
Чувашской Республики  
ОГРН 1042135004240

429564, д. Кугеево, ул. Молодежная, д. 34  
тел.: 31-2-50,  
№ 68 от 18.10.2021 г.


В территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Чувашской Республике - Чувашии  
в Цивильском районе

директора МБОУ «Кугеевская ООШ»  
Маринско -Посадского района ЧР  
Мельниковой Л.А..

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кугеевская основная общеобразовательная школа» в ответ на Ваше Предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований от «22» сентября 2021г №110-Ц сообщает следующее:

1. По пункту 2 Предписания: Подключить о горячее водоснабжение к водопроводным кранам на участке по обработке сырых и вареных продуктов.  
Срок до 28 октября 2021 года.

Подключено горячее водоснабжение к водопроводным кранам на участке по обработке сырых и вареных продуктов (фото прилагается).

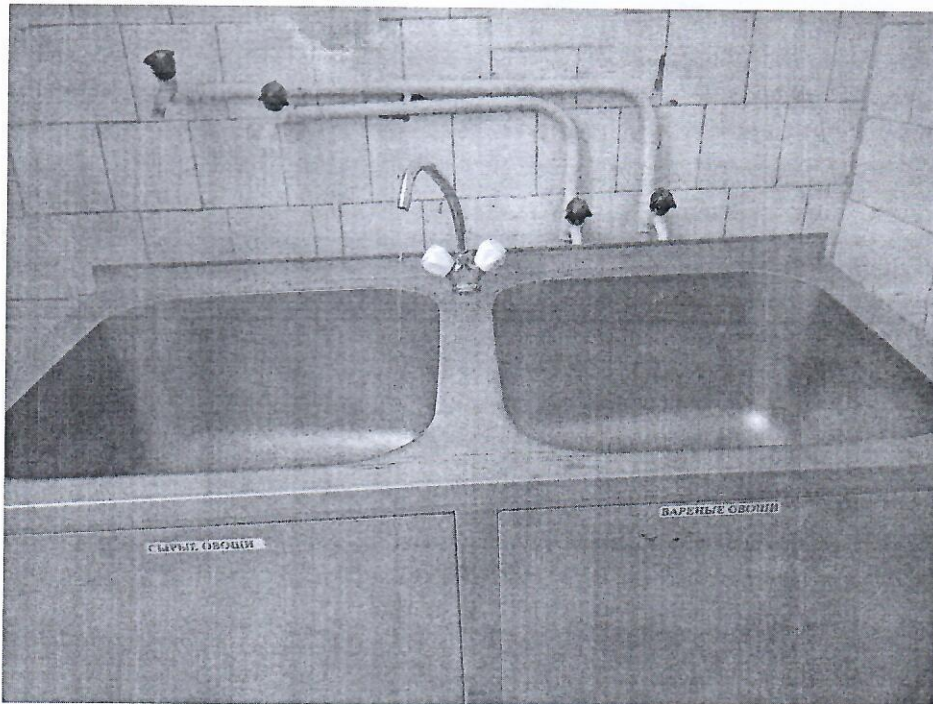


Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Чувашской  
Республике - Чувашии в Цивильском районе  
Вх. № 18 № 10 21  
20 21

2. По пункту 3 Предписания: С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю приобрести термометр.

Срок до 28 октября 2021 года.

С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю приобретен термометр (фото прилагается).

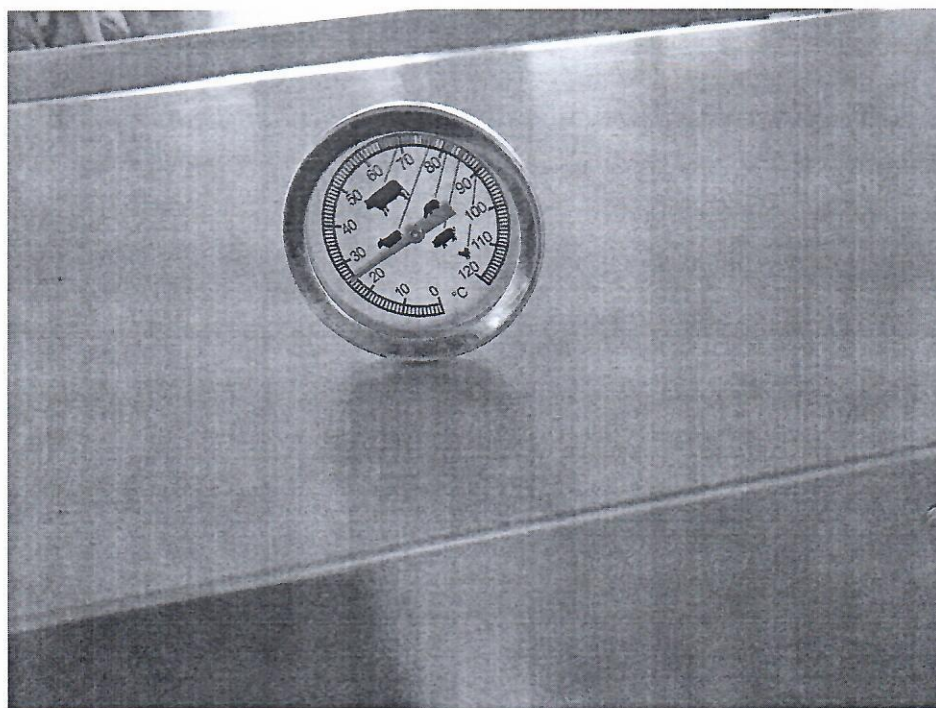

Директор МБОУ «Кугеевская ООШ»



Л.А.Мельникова